

Beantwoording technische vragen de heer Kouwen (Volkspartij) over het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)


Vraag 1:

In scenario 2 wordt gesproken over 2.5% verhoging voor de jaren 2021,22,23 en 24. dit is buiten de inflatie, waar is deze 2.5% precies voor bedoeld? ik kon deze reden niet echt uit het voorstel halen. (oa bladzijde 48 van het GRP)


Antwoord vraag 1:

In dit vGRP is gekozen om een doorkijk van de kosten voor 60 jaar te hanteren. Dit is een normale periode om rioleringsplannen op te baseren, omdat de levensduur van ons stelsel gemiddeld genomen 60 jaar is. In het vorige plan is een doorkijk van 20 jaar gehanteerd. Het hanteren van de doorkijk van 60 jaar komen ook vervangingsprojecten in beeld die eerder niet in beeld waren. Dit veroorzaakt nu een kosten stijging van 2,5% en wordt 'gespaard'. Hiermee wordt voorkomen we grote kostenstijgingen in de toekomst.

Onderstaand is figuur 10 (pagina 45 van het GRP). Zoals in de figuur is te zien overstijgen de kosten tijdens de planperiode de baten. Dit wordt opgevangen door het positieve saldo van de voorziening te benutten (figuur 12 op pagina 46 in het GRP), desondanks is er een stijging van 2,5% benodigd (exclusief inflatie) om ook op langere termijn kostendekkend te blijven.

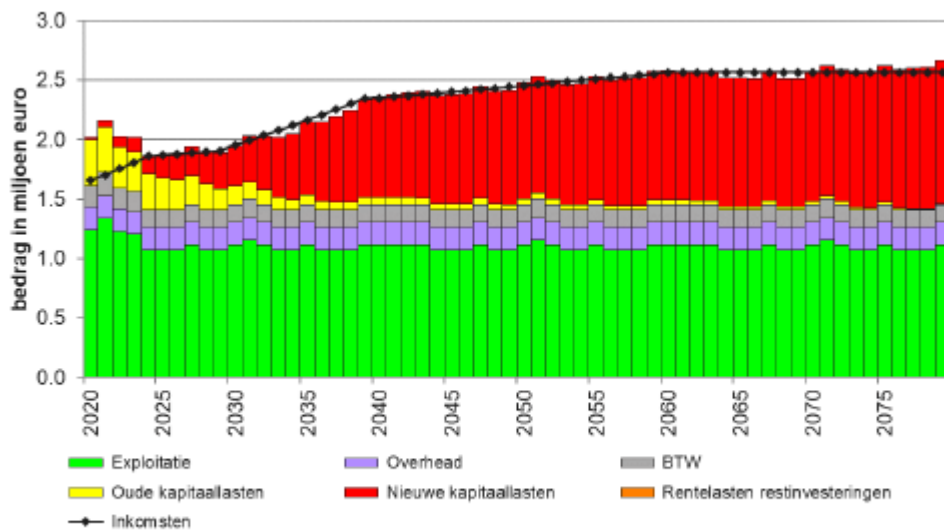

Figuur 10: Lastenpatroon en inkomsten voor de gemeente Steenberg in scenario 2.

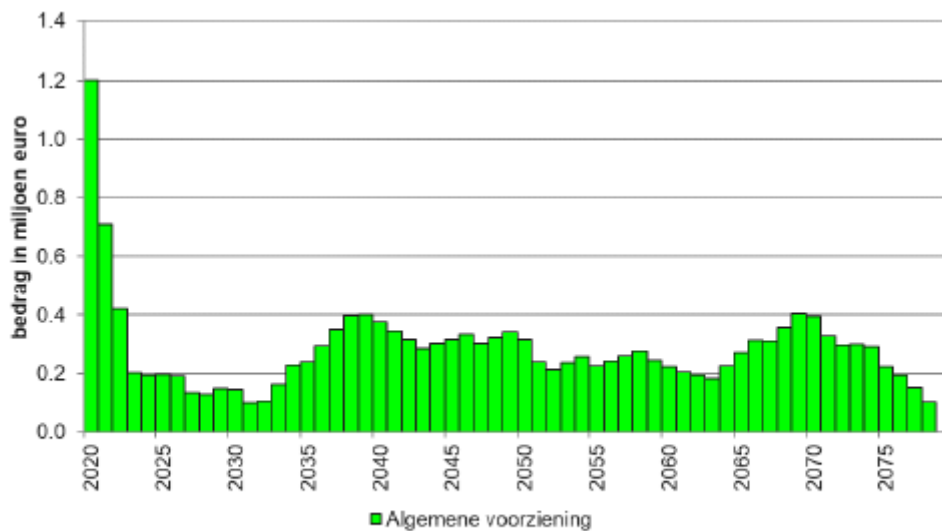

Figuur 12: Stand van de voorziening in scenario 2 voor 2020-2079.

Vraag 2:

In het GRP staan op diverse plaatsen maar oa op bladzijde 44 jaartallen tot 2079, klopt dit? en zoniet kan er dan een wijziging komen voor de besluitvormde vergadering van 24 september?

Antwoord vraag 2:

De jaartallen in de het GRP kloppen. De gehanteerde levensduur van ons rioleringsstelsel is 60 jaar. Vandaar dat we uitgaan van een periode van 2020-2079.